



РОЗДІЛ 2.ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ НА ОБ'ЄКТАХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ 0,4-10(6) кВ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ

На об'єктах електричних мереж ОСР напругою 0,4-10 кВ за 9 місяців 2021 року сталося 163 тис. технологічних порушень проти 179,5 тис. технологічних порушень за 2020 рік, що на 16,5 тис. (або на 9,3%) порушень менше.

Окремо зазначаємо, що через проведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей звітна інформація щодо технологічних порушень в електричних мережах зазначених областей надана не в повному обсязі.

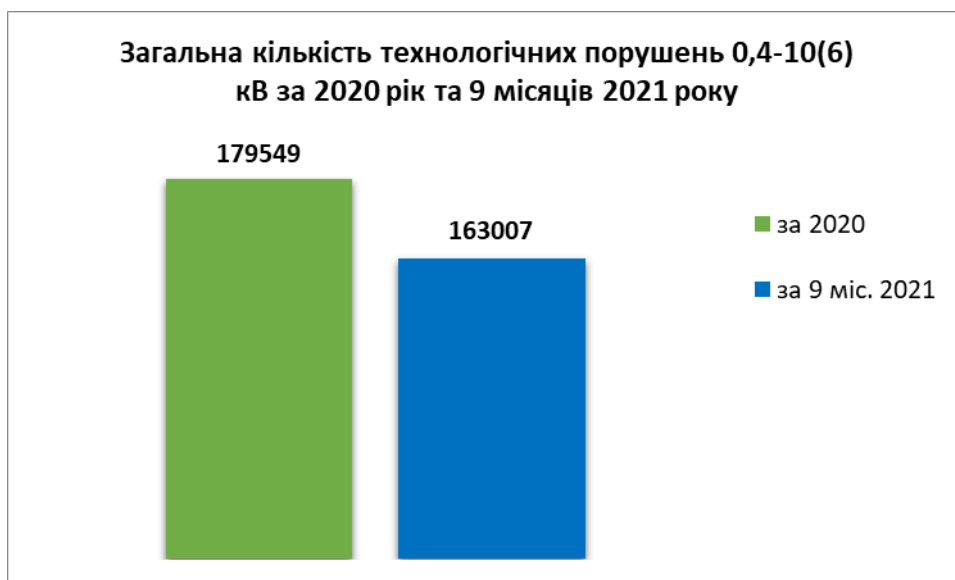


Недовідпуск електричної енергії споживачам при цьому склав 49,8 млн кВт·год проти 46,9 млн кВт·год за 2020 рік. Різниця становить 2,9 млн кВт·год.

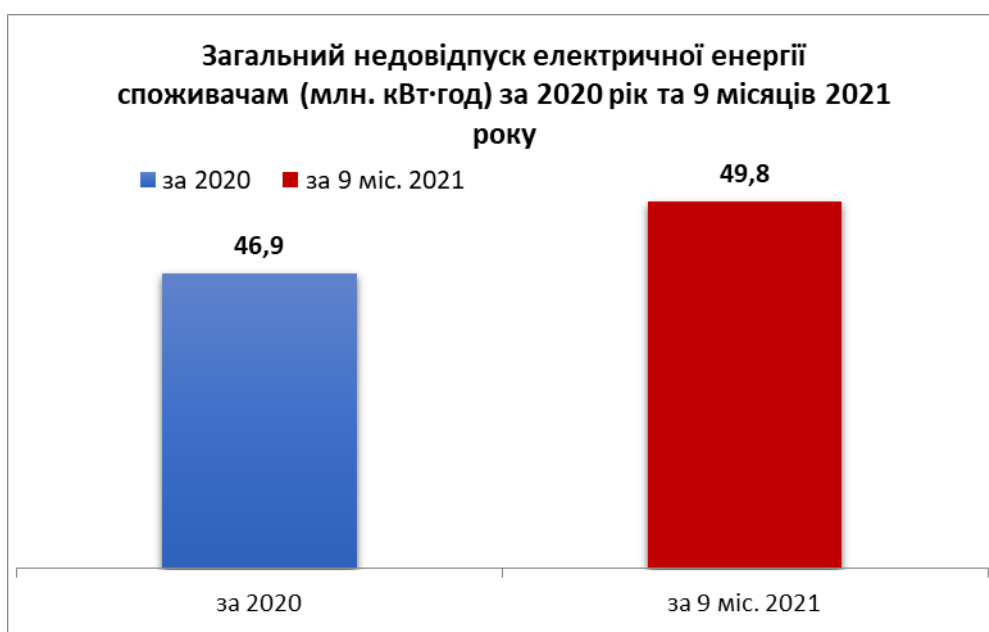



Технологічні порушення цехового обліку на об'єктах електричних мереж напругою 0,4-10 кВ розподілились наступним чином:



Недовідпуск електричної енергії споживачам залежно від класу напруги об'єктів електричних мереж, на яких сталися технологічні порушення цехового обліку, склав:

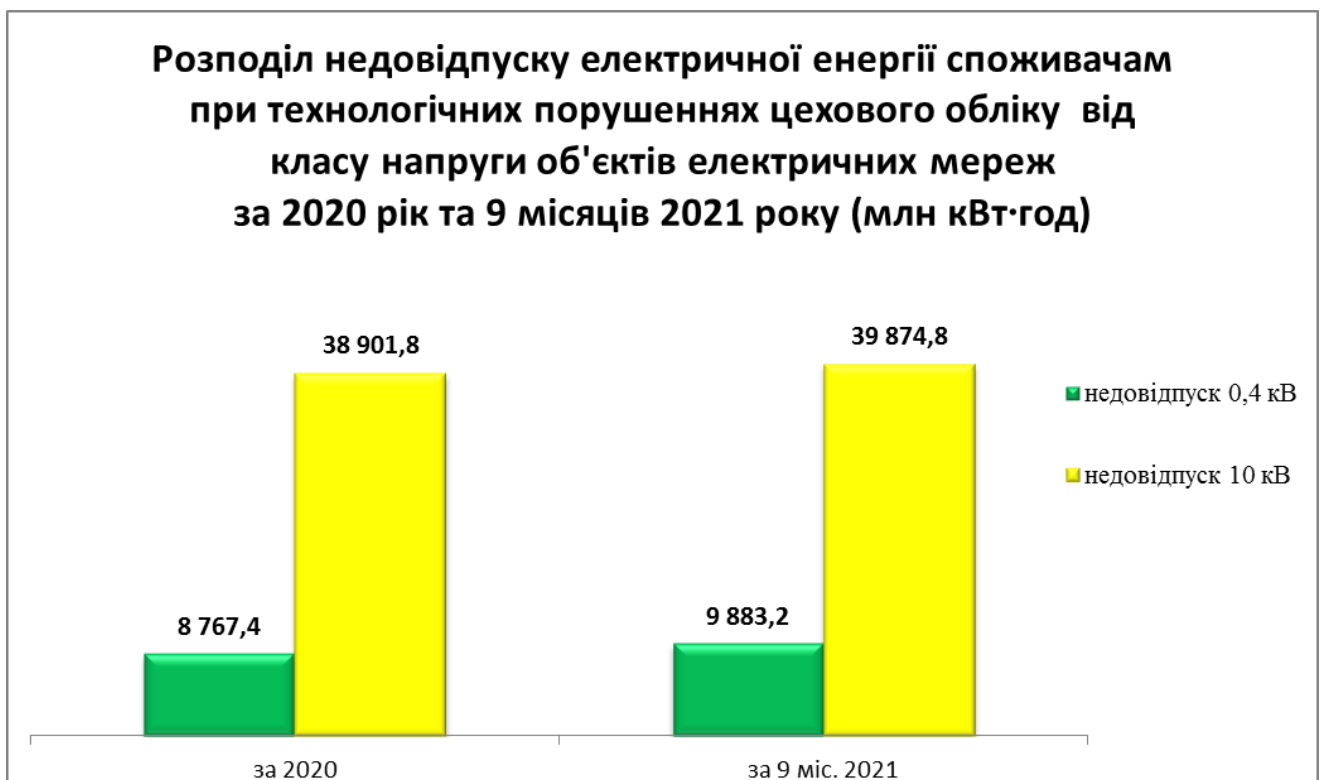


Зазначена загальна кількість технологічних порушень (163007), які сталися за 9 місяців 2021 року на об'єктах електричних мереж напругою 0,4-10 кВ, розподілилась між ОСР наступним чином:

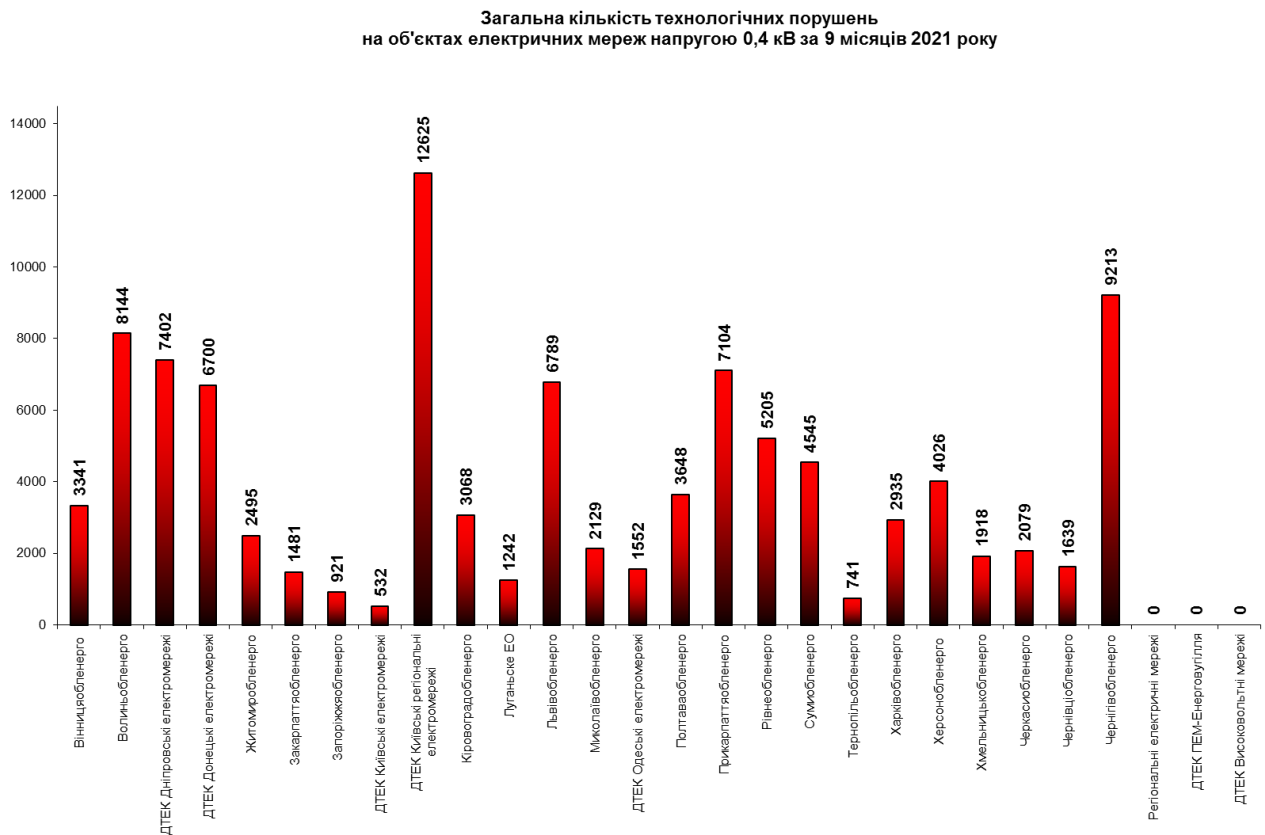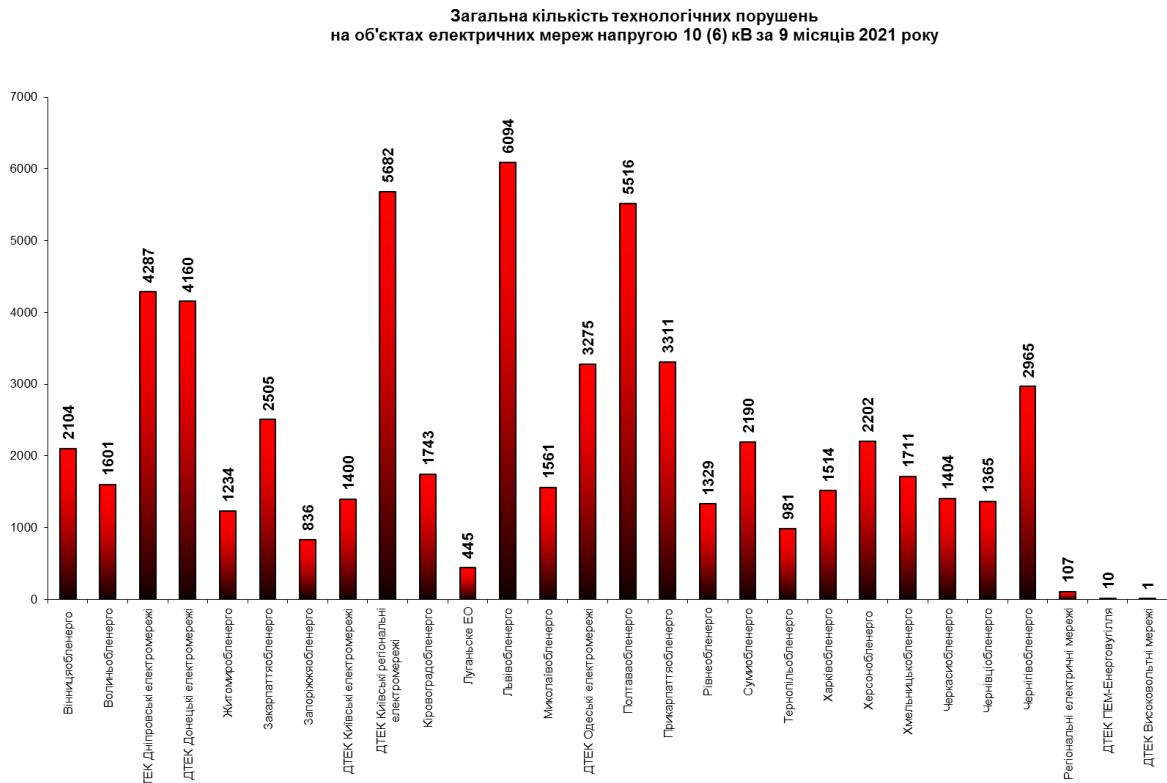


Недовідпуск електричної енергії споживачам (49,8 млн кВт·год) з причини виникнення технологічних порушень на об'єктах електричних мереж напругою 0,4-10 кВ, які сталися за 9 місяців 2021 року, в розрізі ОСР розподілився наступним чином:


Недовідпуск електричної енергії споживачам
при технологічних порушеннях на об'єктах електричних мереж напругою 10 (6) кВ
за 9 місяців 2021 року (тис. кВт·год)

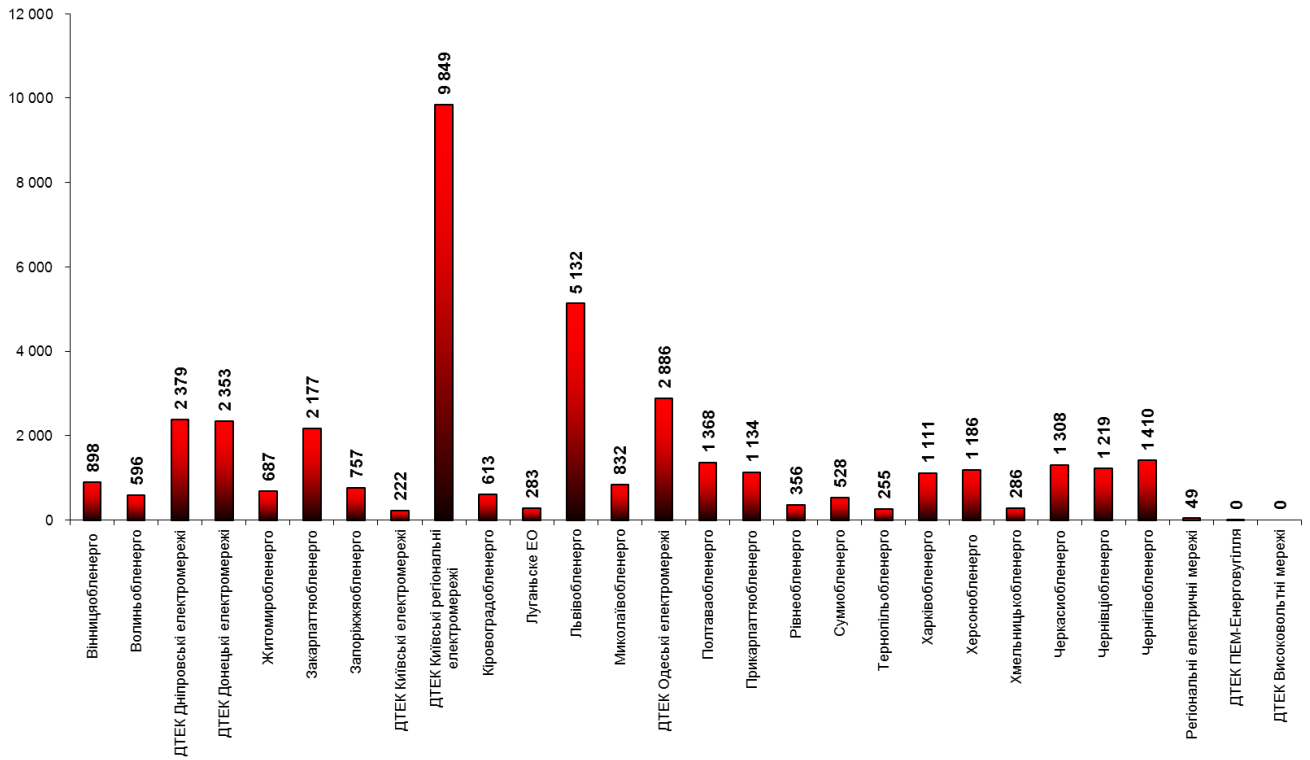


Недовідпуск електричної енергії споживачам
при технологічних порушеннях на об'єктах електричних мереж напругою 0,4 кВ
за 9 місяців 2021 року (тис. кВт·год)

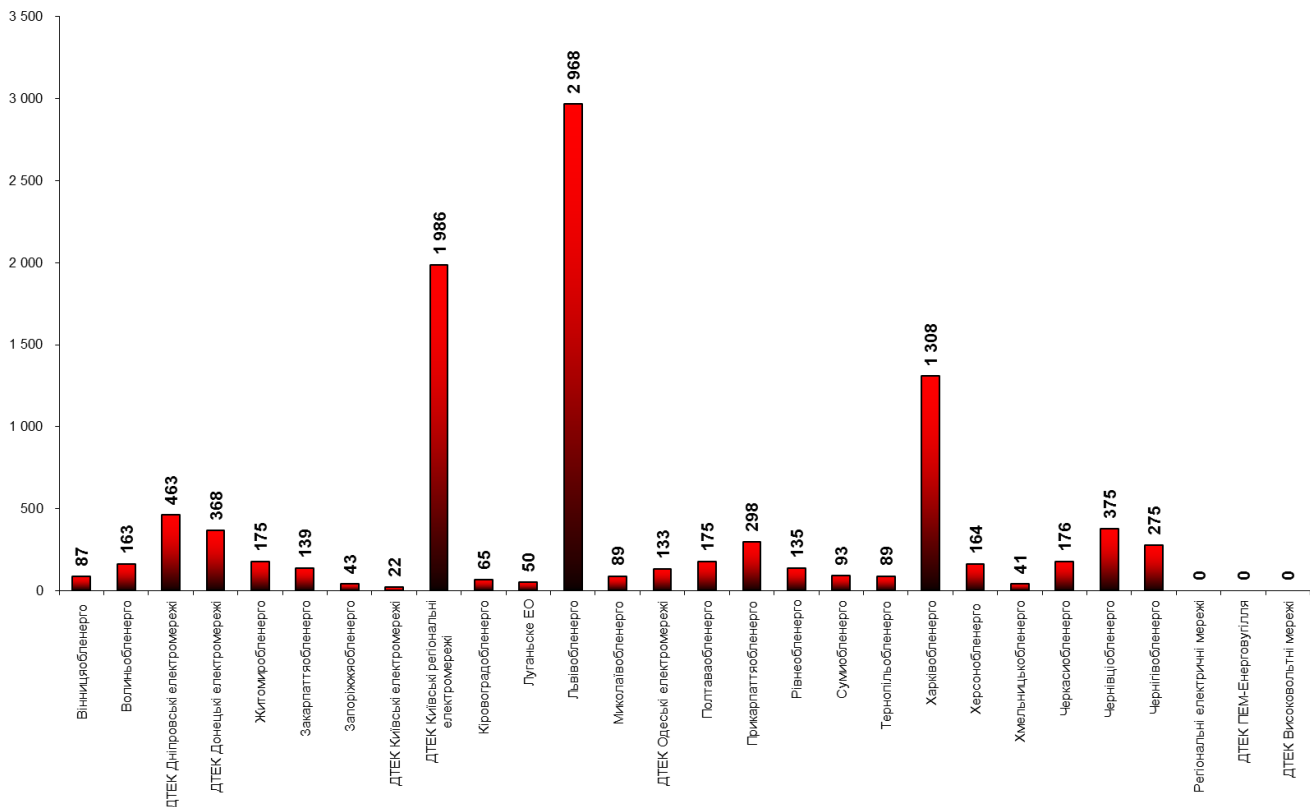

Співвідношення кількості технологічних порушень на об'єктах електричних мереж напругою 0,4 кВ та 10 кВ в розрізі ОСР становить:

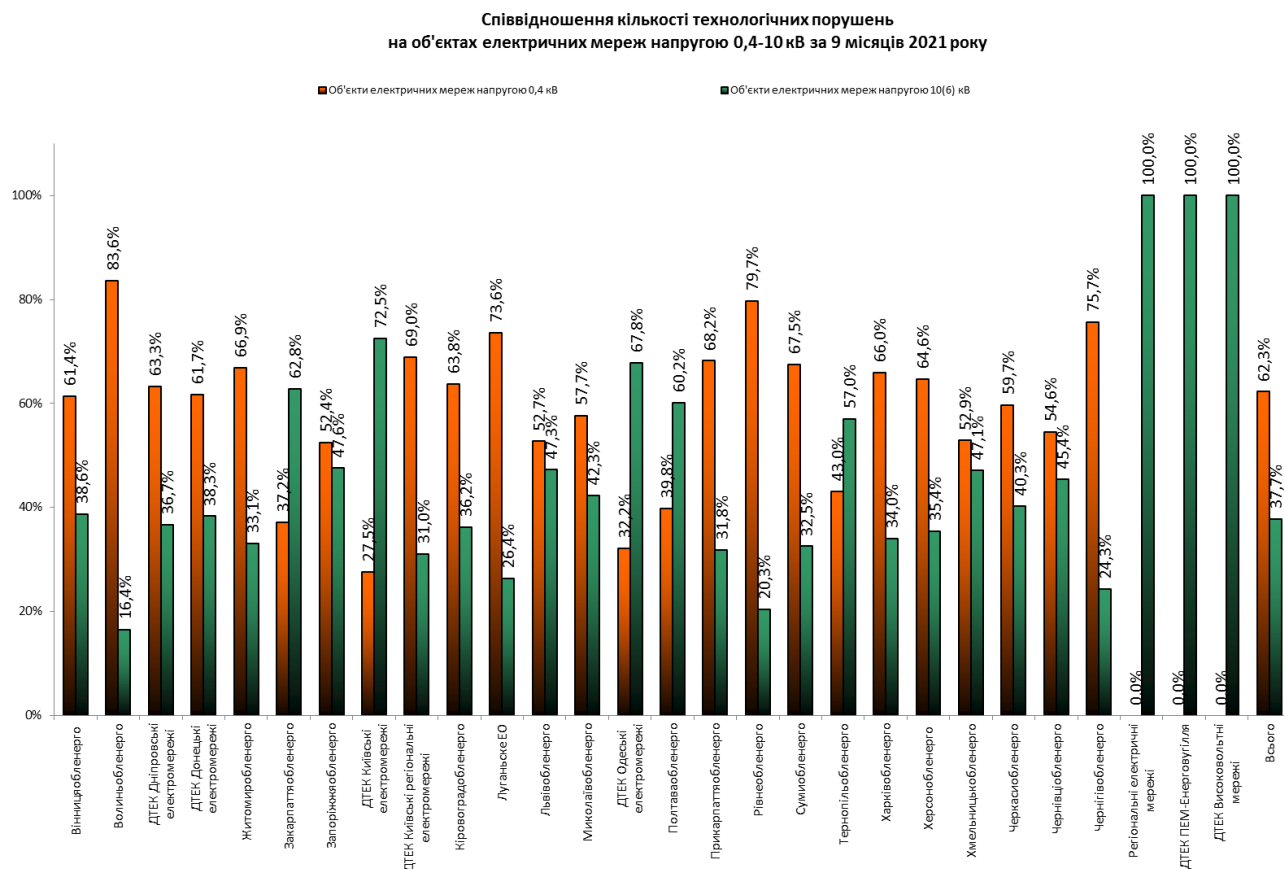


Значно відрізняється і співвідношення недовідпуску електроенергії споживачам залежно від класу напруги електроустановок, 0,4 кВ чи 10 кВ, в яких сталися технологічні порушення, а саме:

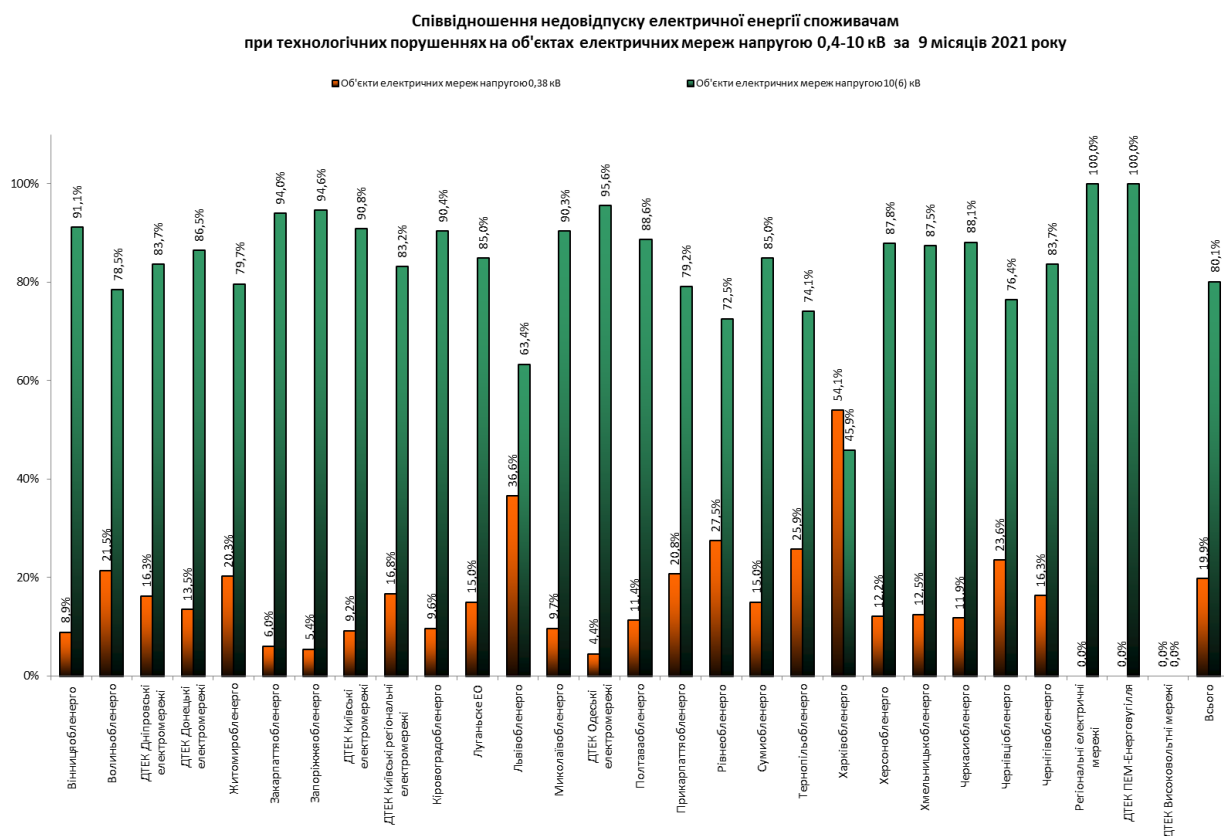


За 9 місяців 2021 року 10 ОСР допустили приріст загальної кількості технологічних порушень на об'єктах електричних мереж напругою 10(6) кВ порівняно з 2020 роком:

Кількість технологічних порушень цехового обліку на об'єктах електричних мереж напругою 10(6) кВ за 2020 рік та 9 місяців 2021 року

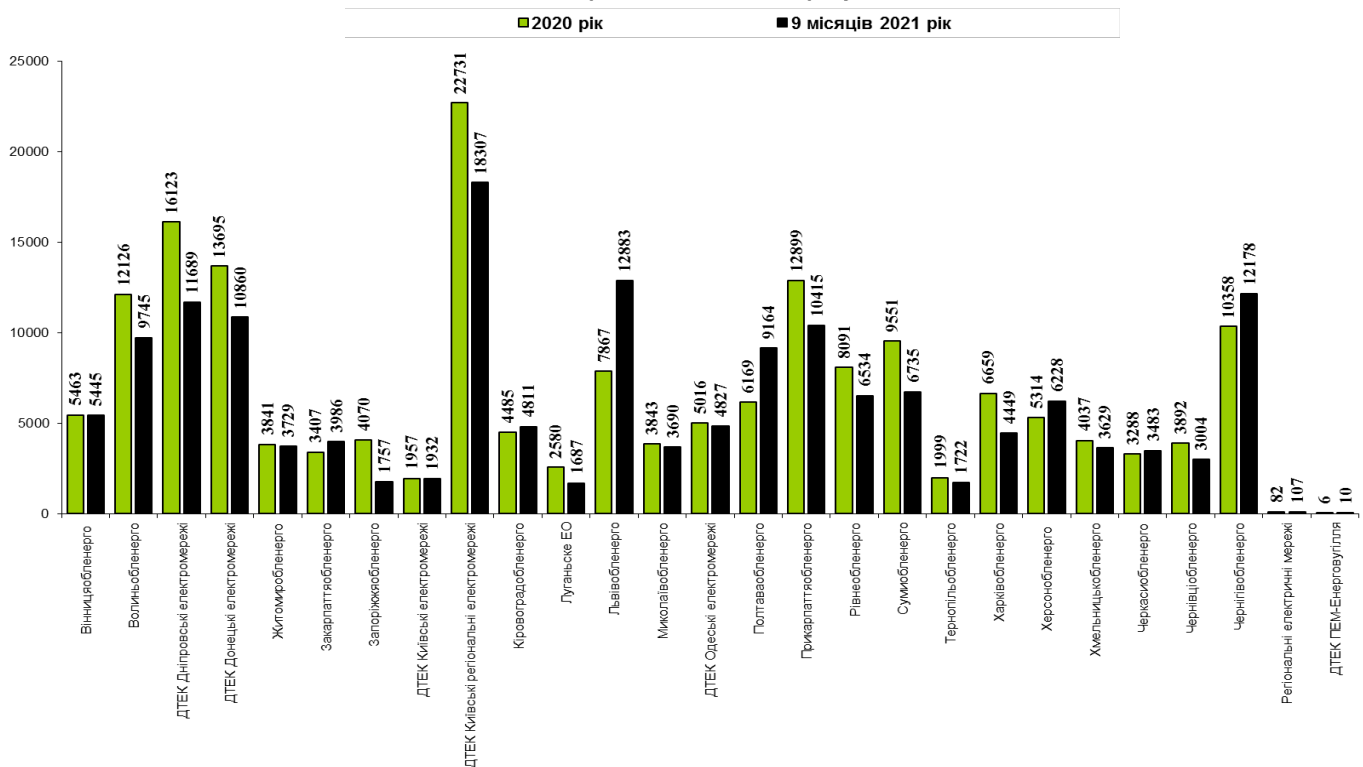


За 9 місяців 2021 року 15 ОСР допустили приріст загальної кількості технологічних порушень на об'єктах електричних мереж напругою 0,4 кВ порівняно з 2020 роком, а саме:

Кількість технологічних порушень цехового обліку на об'єктах електричних мереж напругою 0,4 кВ за 2020 рік та 9 місяців 2021 року

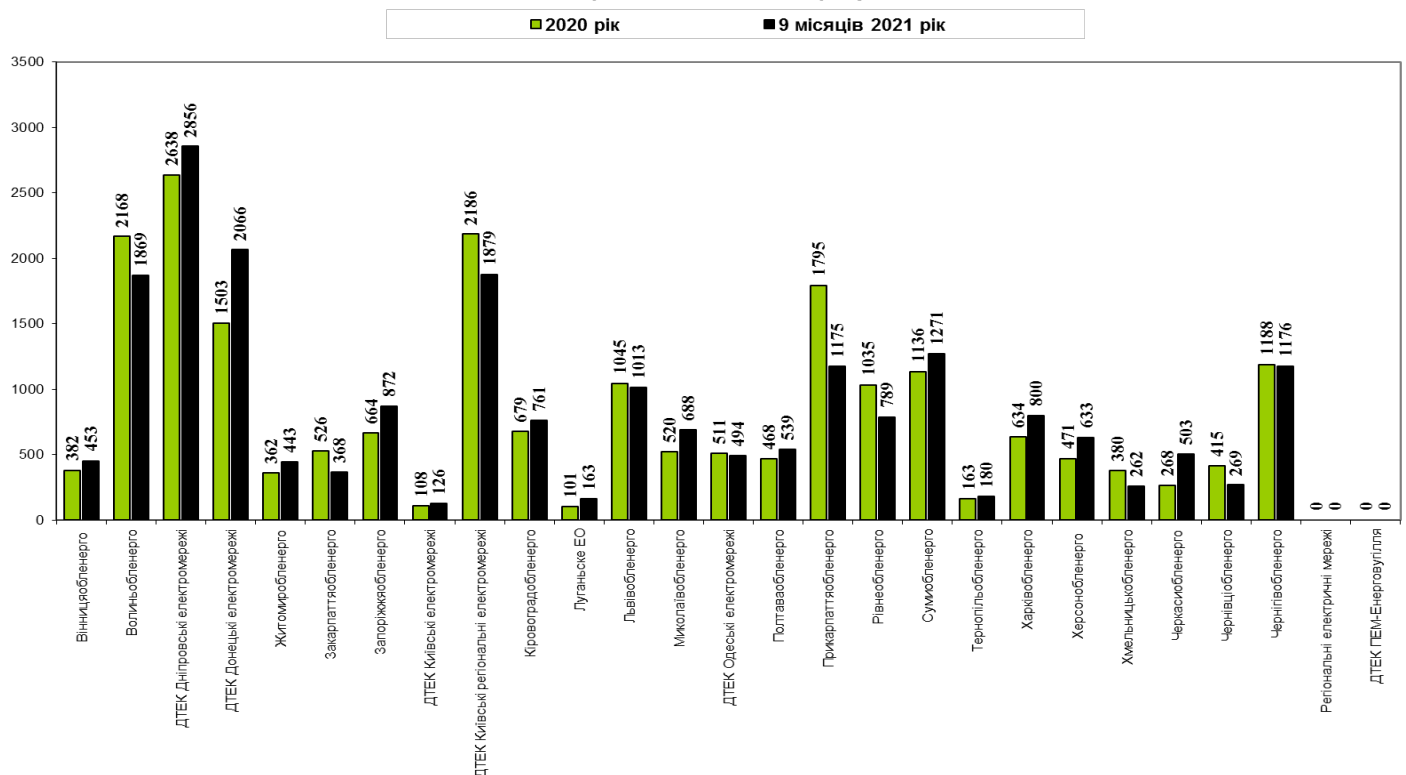

Переважає кількість технологічних порушень на об'єктах електричних мереж напругою 0,4-10 кВ, за висновками комісій ОСР, що їх розслідували, виникає з причин несприятливих погодних умов, незадовільного технічного обслуговування, впливу сторонніх осіб та з вини персоналу.

Динаміка кількості технологічних порушень цехового обліку на об'єктах електричних мереж напругою 0,4 кВ, які виникли за 9 місяців 2021 року

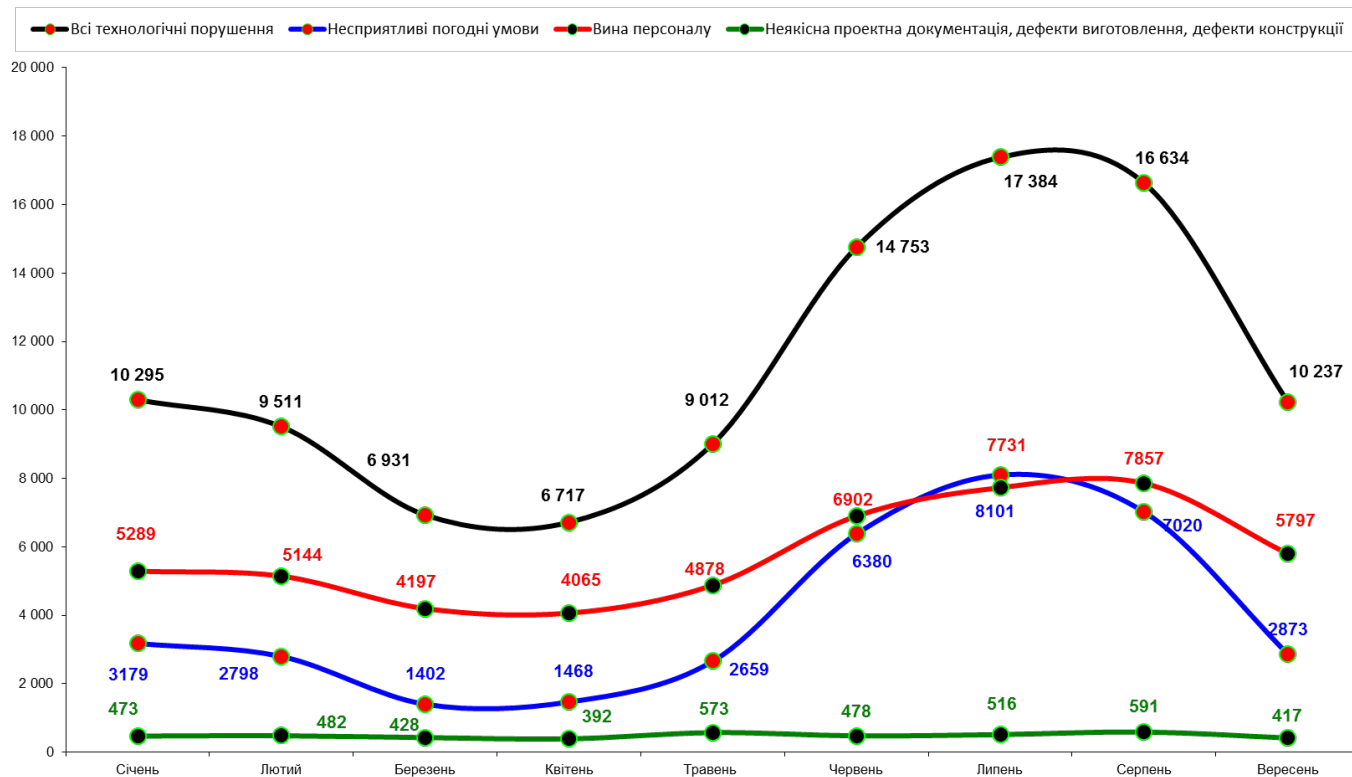

Динаміка кількості технологічних порушень цехового обліку на об'єктах електричних мереж напругою 10(6) кВ, які виникли за 9 місяців 2021 року

